Feuerwehrwesen

# Scheinwerferbefestigung

## Aufsteckbohrung, Aufsteckzapfen, Gelenkstück

DIN 14 640


Fire fighting equipment; fixing for projectors; boring, pivot, joint

Das in dieser Norm festgelegte Gelenkstück ist für Arbeitsstellen-Scheinwerfer nach DIN 14 644 und Stative nach DIN 14 683 bestimmt.

Maße in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.


### A Aufsteckbohrung
(Anschlußmaße)

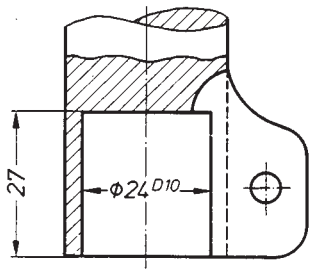


Bezeichnung der Aufsteckbohrung (A):

Aufsteckbohrung A DIN 14 640


### C Aufsteckzapfen
(Anschlußmaße)

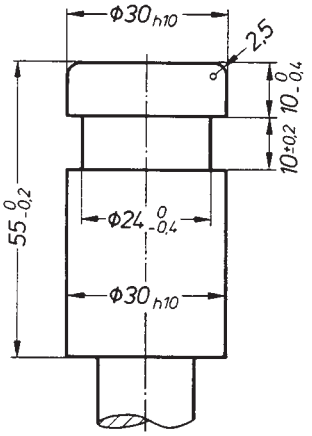


Bezeichnung des Aufsteckzapfens (C):

Aufsteckzapfen C DIN 14 640

### D Gelenkstück

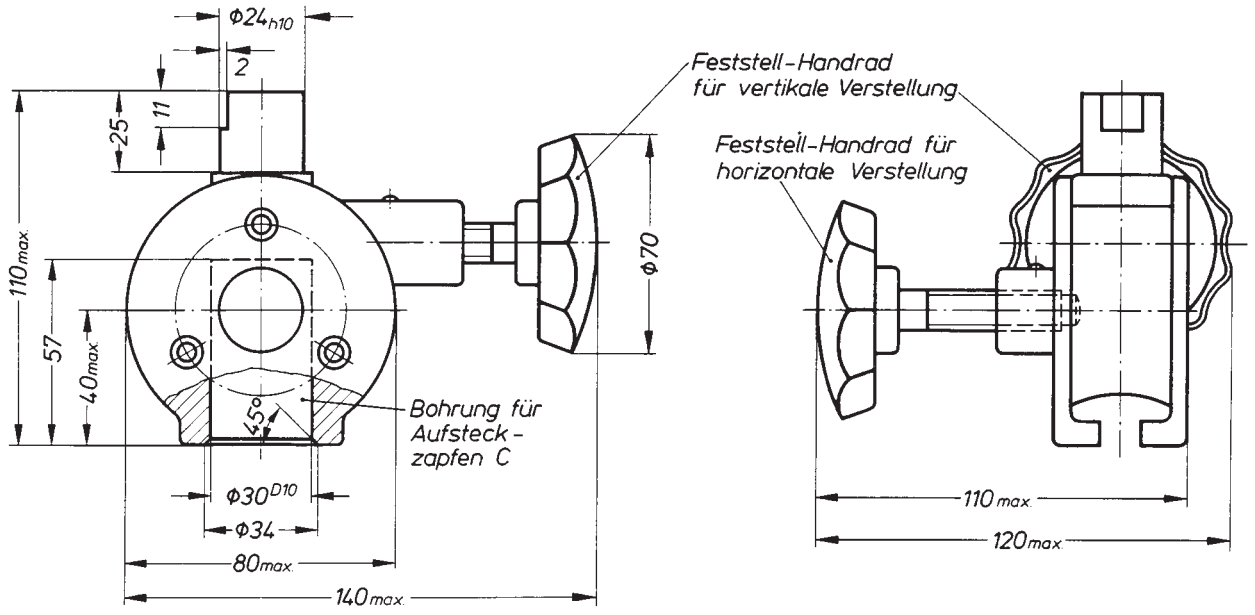


Gewindeende der Feststellschrauben




Bezeichnung des Gelenkstückes (D) von 24 mm Zapfendurchmesser:

Gelenkstück D 24 DIN 14 640

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschuß Feuerwehrwesen im Deutschen Normenausschuß (DNA)

Frühere Ausgaben:
DIN 14 527: 1.43
DIN 14 640: 4.51, 3.60

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Änderung November 1974:
Übergangsstück B gestrichen, Maßangaben zum Gelenkstück sowie Angaben zum Schwenkbereich erweitert.

Alleinverkauf der Normblätter durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Köln 1
11.74



Documents
Document Sharing Hub
Full document details: DIN 14640:1974-11

Werkstoff:

Nach Wahl des Herstellers oder nach Vereinbarung

Ausführung:

Korrosionsgeschützt
Feststell-Handräder unverlierbar angebracht
Schwenkbereich: horizontal = 360°
vertikal = min. 135°, gemessen von der horizontalen:
nach oben: min. 80°
nach unten: min. 55°

Gewicht: max. 1,75 kg

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14640:1974-11