

Klemmenhalter für Oberleitungen

DIN
43 155

Clamp holders for overhead equipment

Ersatz für Ausgabe 06.63

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Mäße in mm

1 Maße, Bezeichnung


Allgemeintoleranzen für bearbeitete Flächen: DIN 7168 – m
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wählen.

Form A Großer Klemmenhalter

ohne Kauschenhaken

Form B Großer Klemmenhalter

mit Kauschenhaken

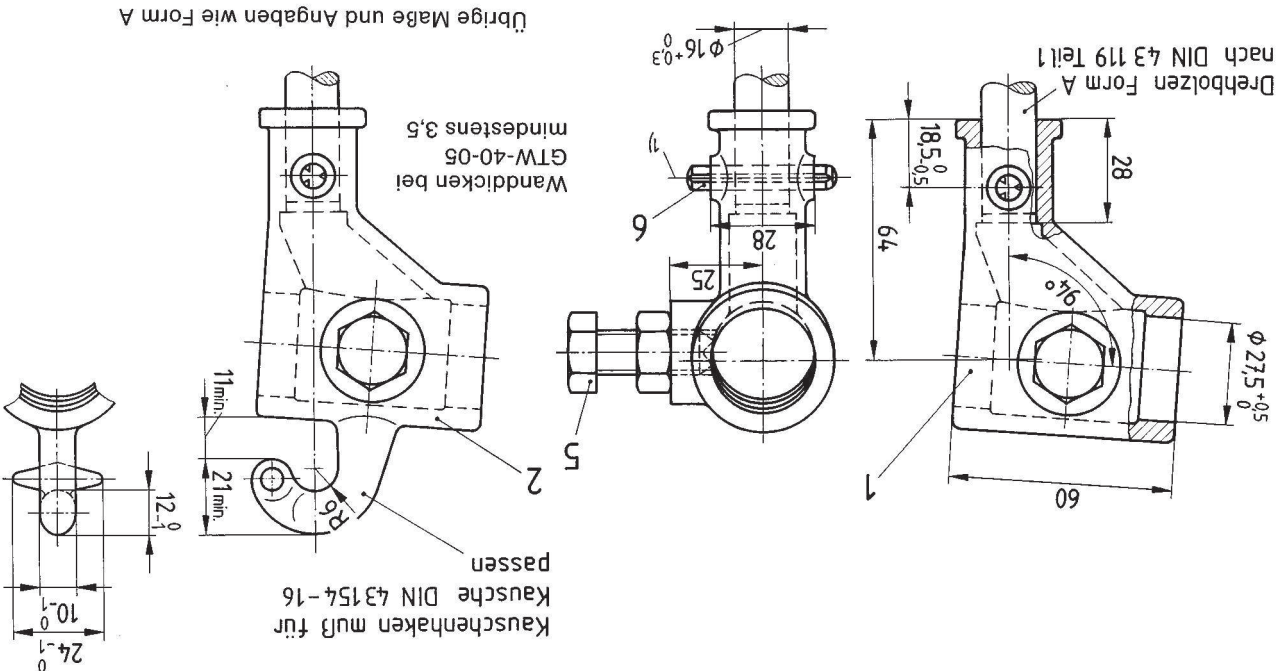


Bezeichnung des vollständigen großen Klemmenhalters Form B mit Kauschenhaken aus Temperguß GTW-40-05 (W1):
Klemmenhalter DIN 43 155 – B – W1

1) Die Achse der Bohrung zur Aufnahme des Zylinderkerbs muß senkrecht zur Achse der Bohrung für den Drehboizen verlaufen (in Vorrichtung bohren).

Fortsetzung Seite 2 bis 4


Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Form C Kleiner Klemmenhalter ohne Kauschenhaken

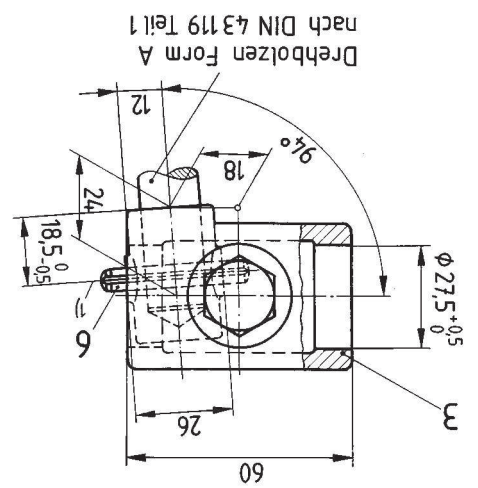

ohne Kauschenhaken

Form D Kleiner Klemmenhalter

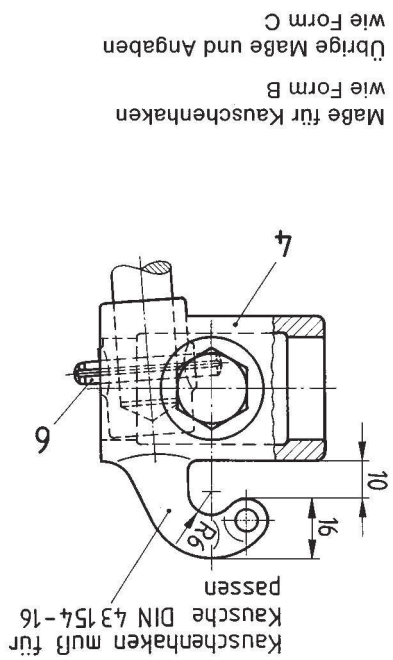

mit Kauschenhaken

Kauschenhaken muß für
Kausche DIN 43154-16

passen

Maße für Kauschenhaken
wie Form B

Übrige Maße und Angaben wie Form C

Bezeichnung des vollständigen kleinen Klemmenhalters Form D mit Kauschenhaken aus Temperguß GTW-40-05 (W1):
Klemmenhalter DIN 43 155 – D – W1

Klemmenhalter DIN 43 155 – D – W1

1) Siehe Seite 1