

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V
Feuchte und nasse Bereiche und Räume
Anlagen im Freien

DIN
VDE 0100
Teil 737

Diese auch vom Vorstand des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. genehmigte Norm ist damit zugleich eine **VDE-Bestimmung** im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter obenstehender Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

Erection of power installations with nominal voltages up to 1000 V;
Humid and wet areas and locations, outdoor installations

Ersatz für
Ausgabe 04.88
Siehe jedoch Übergangsfrist!

Für den Anwendungsbereich dieser Norm bestehen keine entsprechenden regionalen oder internationalen Normen.

Entwurf DIN VDE 0100 Teil 737 A1/04.88 ist eingearbeitet.

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm (VDE-Bestimmung) gilt ab 1. November 1990.

Für am 1. September 1990 in Planung oder in Bau befindliche Anlagen gilt Ausgabe 04.88 noch in einer Übergangsfrist bis 28. Februar 1991.

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe	3
3 Allgemeine Anforderungen	3
4 Feuchte und nasse Bereiche und Räume.	3
5 Anlagen im Freien.	3
Zitierte Normen und andere Unterlagen	4
Frühere Ausgaben	4
Änderungen.	4
Erläuterungen	4

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

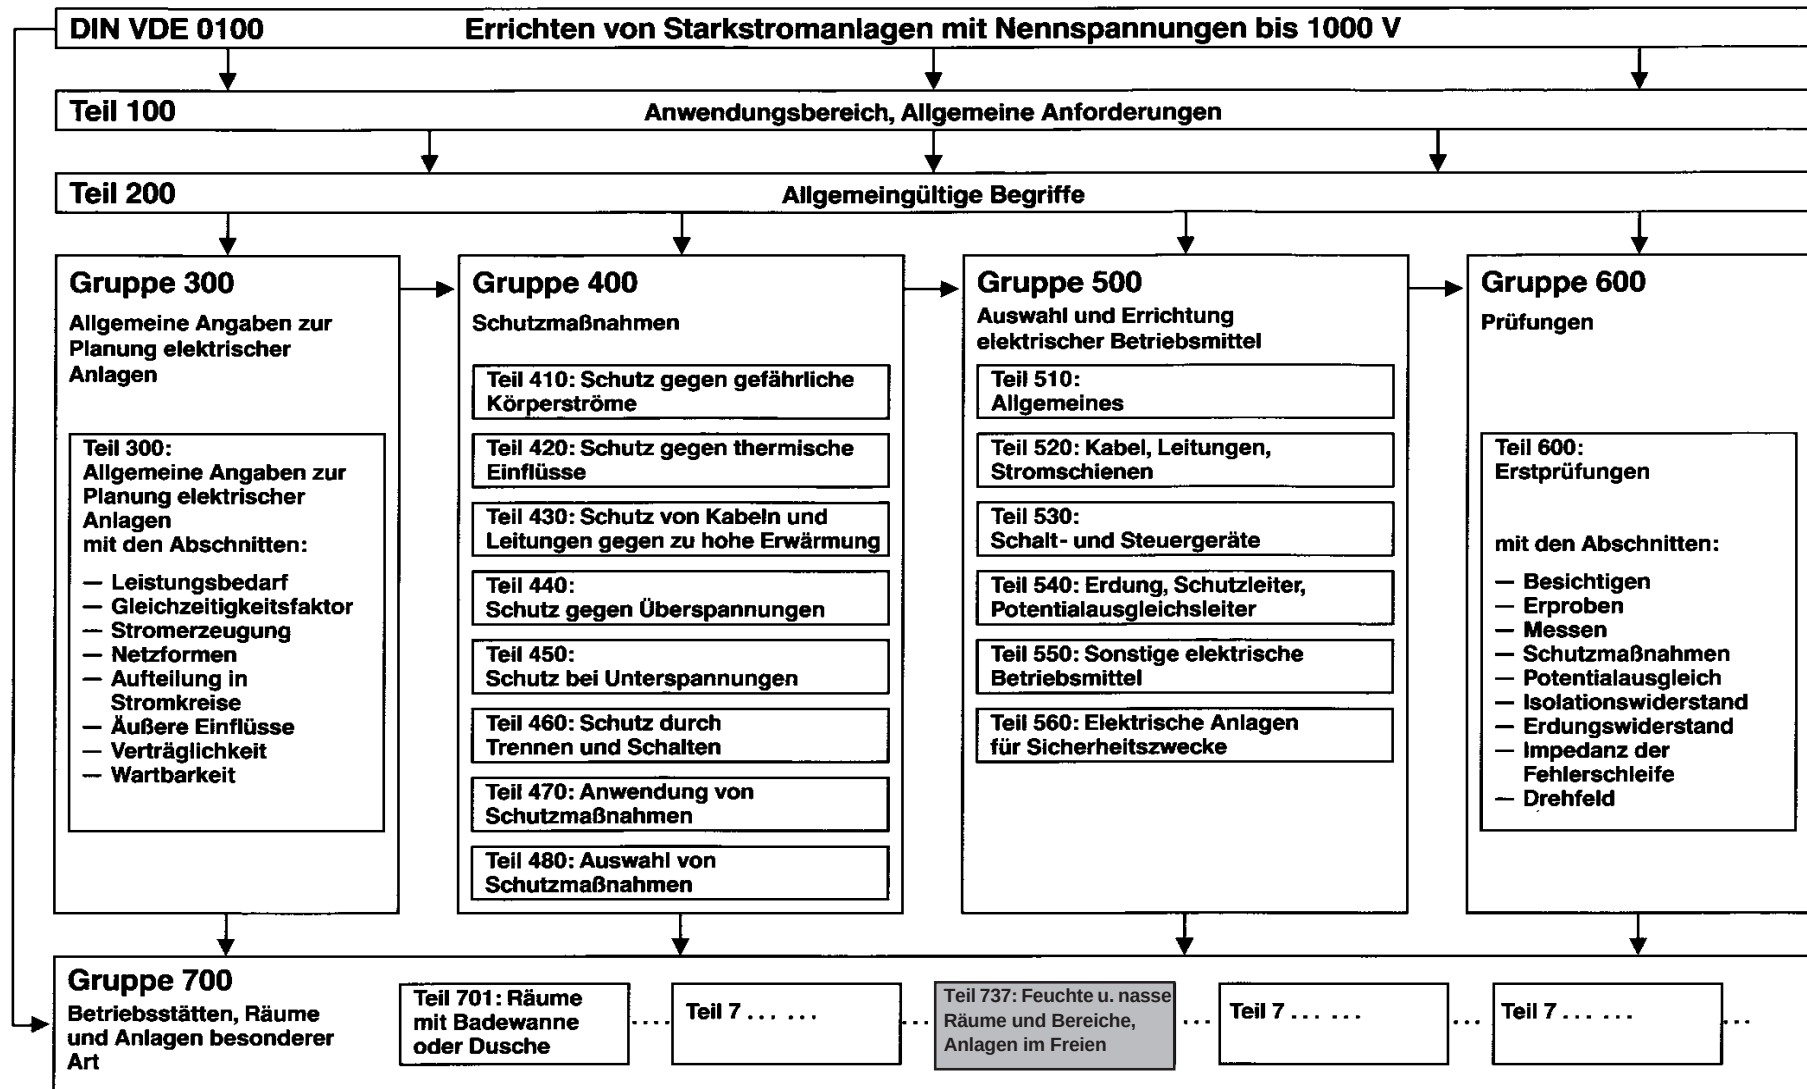


Bild 1. Eingliederung dieser Norm in die Struktur der Reihe der Normen DIN VDE 0100