

**ACIERS DE CONSTRUCTION
SOUS FORME DE BARRES
REPERAGE PAR COULEUR**

Page 1/8

Cette norme REMPLACE la norme S531400**SOMMAIRE**

1. OBJET	1
2. DÉFINITION DES COULEURS	1
3. MODE DE REPÉRAGE	2
3.1. POUR LES NUANCES DE BASE OU DERIVÉES	2
3.2. POUR LES NUANCES À USINABILITÉ AMÉLIORÉE	2
4. TABLEAU DES NUANCES AVEC REPÉRAGE COULEUR CORRESPONDANT	2
4.1. NUANCES DE BASE OU DÉRIVÉES SUIVANT LES INDICATIONS DES ANNEXES 1 ET	2
4.2. NUANCES À USINABILITÉ AMÉLIORÉE	2
4.3 NUANCE 27MC5JV	3
4.4. ACIER EN COURS DE DEVELOPPEMENT	3
ANNEXE 1	4
ANNEXE 2 (1/2)	5
ANNEXE 2 (2/2)	6
5. HISTORIQUE ET DOCUMENTS CITÉS	7
5.1. HISTORIQUE	7
5.2. DOCUMENTS CITÉS	7
5.3. EQUIVALENT À :	7
5.4. CONFORME À :	7
5.5. MOTS CLEFS	7

1.OBJET

La présente norme définit le repérage par couleurs, à appliquer aux aciers de construction homologués par PSA, livrés sous forme de barres.

2.DÉFINITION DES COULEURS


Le tableau ci-dessous donne la définition PSA des couleurs de repérage ainsi que les références AFNOR correspondantes conformes à la norme RAL 840 HR.

DEFINITION PSA	REFERENCE SUIVANT RAL 840 HR	
Aluminium	Aluminium blanc	RAL 9006
Blanc	Blanc sécurité	RAL 9003
Bleu	Bleu sécurité	RAL 5005
Jaune	Jaune sécurité	RAL 1003
Noir	Noir	RAL 9017
Orange	Orange	RAL 2013
Rouge	Rouge sécurité	RAL 3001
Vert	Vert	RAL 6010
Violet	Violet	RAL 4006
Rose	Rose clair	RAL 3015
Marron	Brun sécurité	RAL 8002


3.MODE DE REPERAGE

Le repérage est effectué sur une section terminale du produit.

3.1.POUR LES NUANCES DE BASE OU DERIVEES

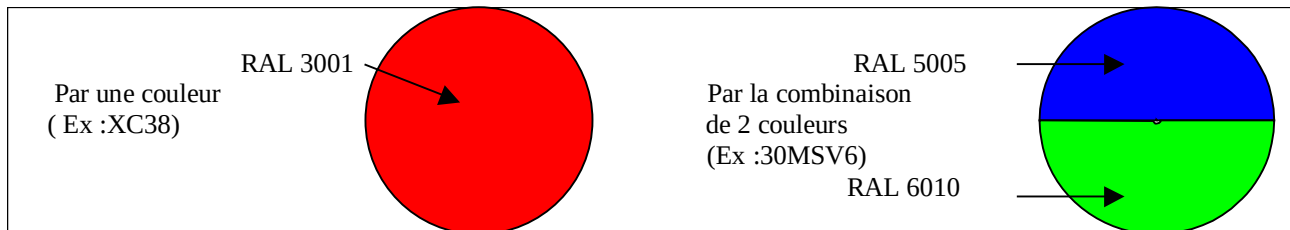

3.2.POUR LES NUANCES A USINABILITE AMELIOREE

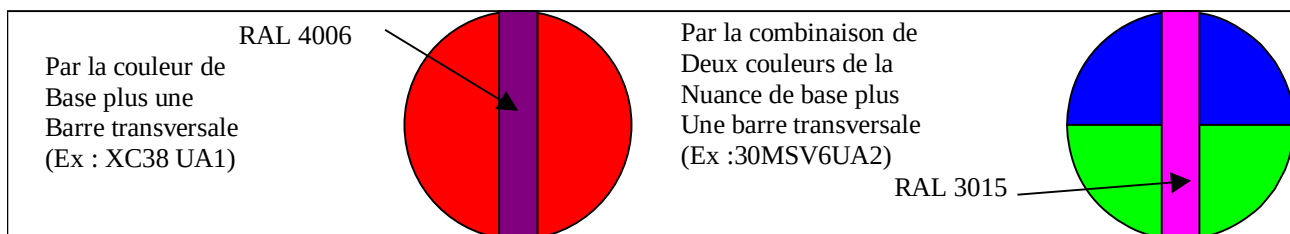

4.TABLEAU DES NUANCES AVEC REPERAGE COULEUR CORRESPONDANT

4.1.NUANCES DE BASE OU DERIVEES SUIVANT LES INDICATIONS DES ANNEXES 1 ET

4.2.NUANCES A USINABILITE AMELIOREE

(suivant norme B53 1080)

Nuances dérivées UA1 : couleur(s) de la nuance de base, suivant les indications de l'annexe, plus barre violette, sauf pour les cas suivants pour lesquels la barre est orange :

27 CD 4
35 C 4
48 C 1

Nuances dérivées UA2 : couleur(s) de la nuance de base, suivant les indications de l'annexe, plus barre rose, sauf pour les cas suivants pour lesquels la barre est verte :


38 MB 5
16 MC 5
XC 70

Nuances dérivées UA3 : couleur(s) de la nuance de base, suivant les indications de l'annexe, plus barre noire, sauf pour les cas suivants pour lesquels la barre est rouge :

37 C 4
AF 56
19 NCD 2
16 NC 6

4.3.NUANCE 27MC5JV

Couleur de la nuance de base avec un point rouge au centre de la barre



27MC5JV

4.4.ACIERS EN COURS DE DEVELOPPEMENT

Les aciers en cours de développement n'ayant pas été normalisés sont repérés par une croix rouge en extrémité de barre.

